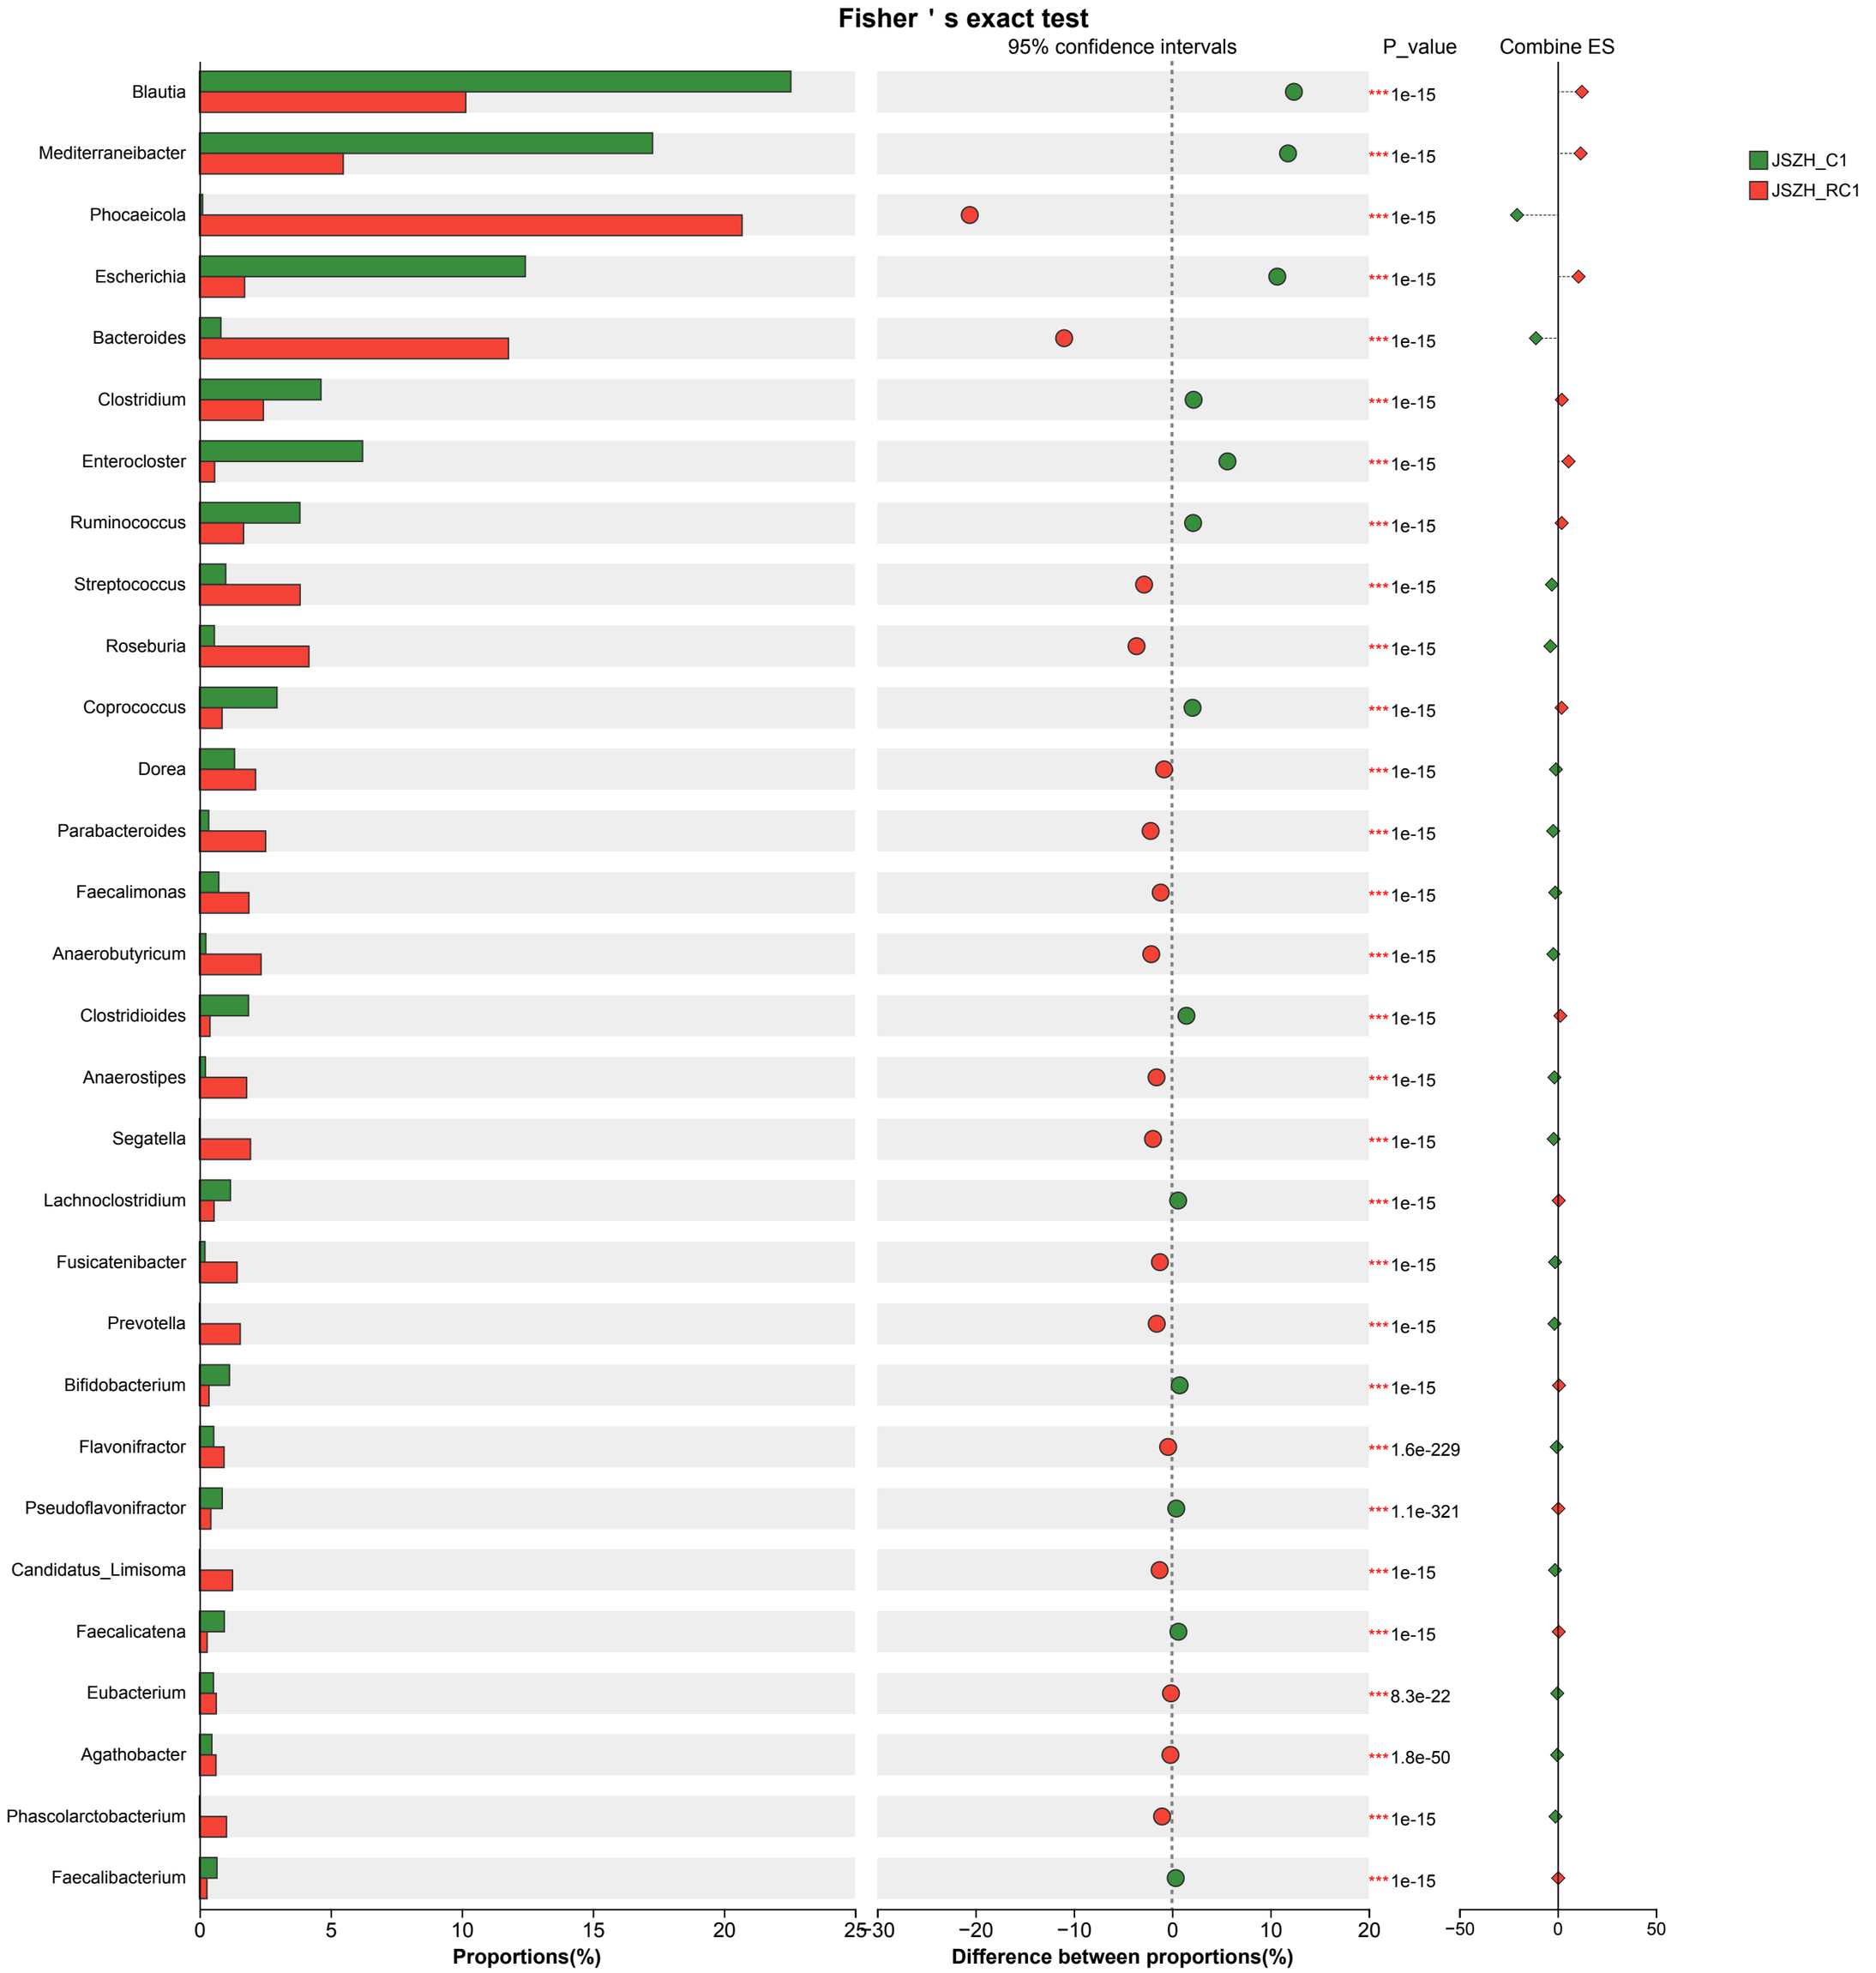

Fisher ' s exact test
95% confidence intervals
P_value
Combine ES
JSZH_C1
JSZH_RC1
Blautia
Mediterraneibacter
Phocaeicola
Escherichia
Bacteroides
Clostridium
Enterocloster
Ruminococcus
Streptococcus
Roseburia
Coprococcus
Dorea
Parabacteroides
Faecalimonas
Anaerobutyricum
Clostridioides
Anaerostipes
Segatella
Lachnoclostridium
Fusicatenibacter
Prevotella
Bifidobacterium
Flavonifractor
Pseudoflavonifractor
Candidatus_Limisoma
Faecalicatena
Eubacterium
Agathobacter
Phascolarctobacterium
Faecalibacterium
*** 1e-15
*** 1.6e-229
*** 1.1e-321
*** 8.3e-22
*** 1.8e-50
0 5 10 15 20 25
Proportions(%)
−30 −20 −10 0 10 20
Difference between proportions(%)
−50 0 50