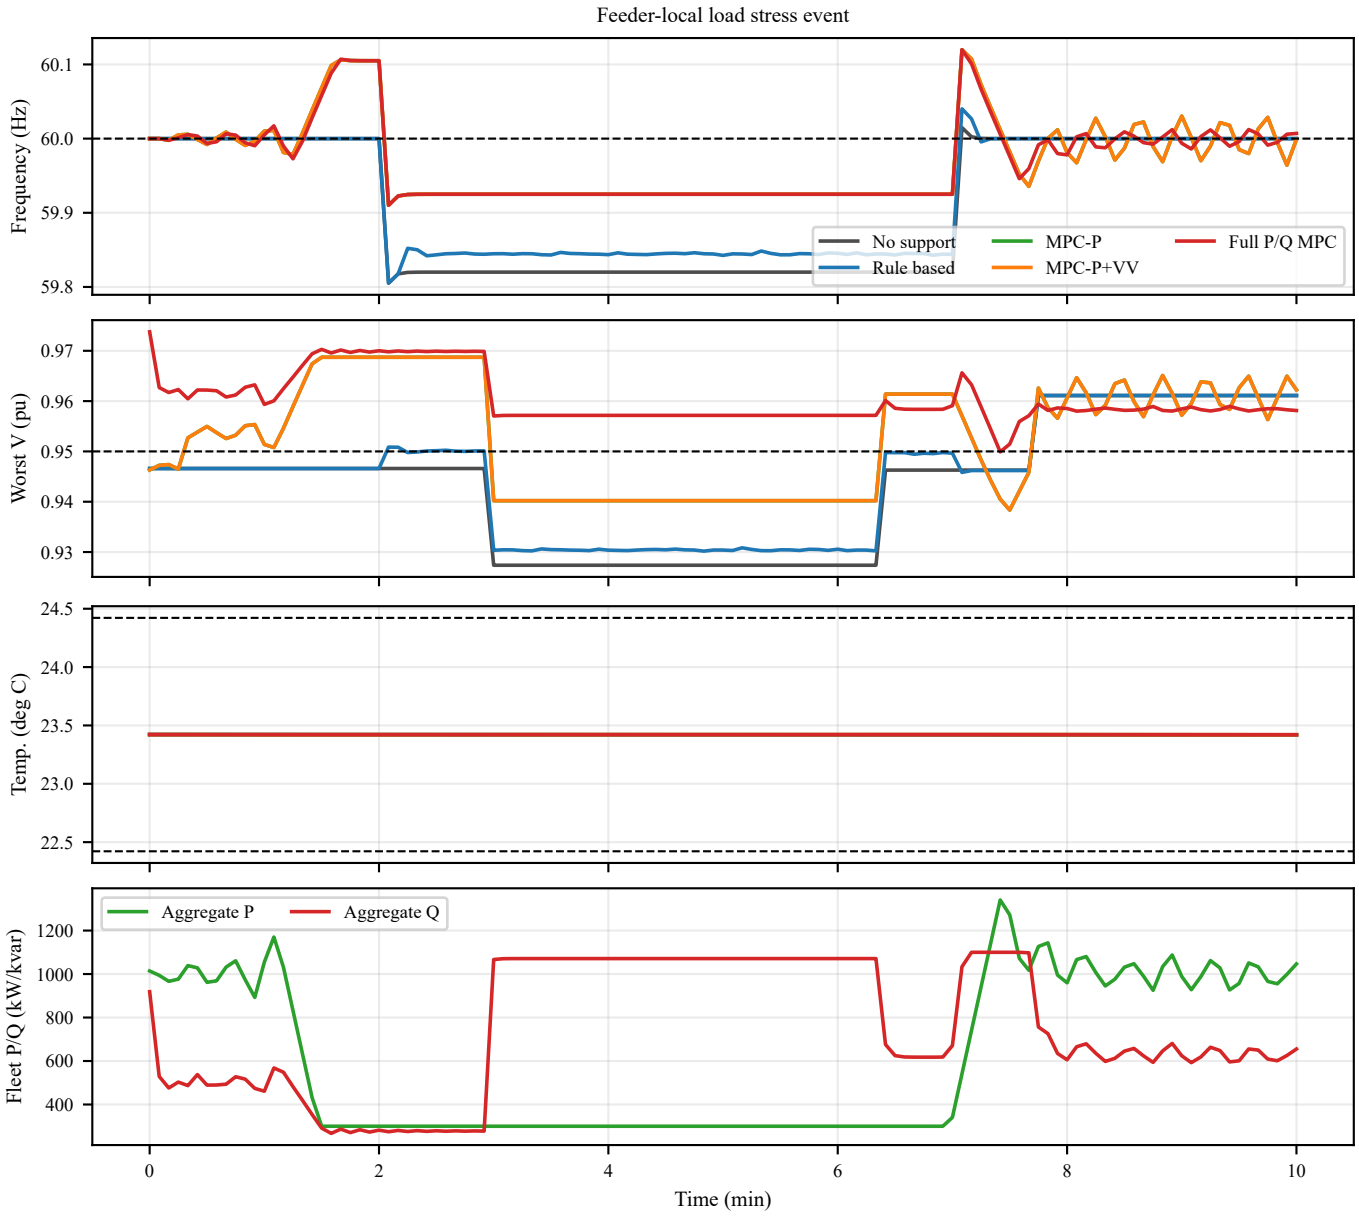

Feeder-local load stress event
Frequency (Hz)
60.1
60.0
59.9
59.8
No support
Rule based
MPC-P
MPC-P+VV
Full P/Q MPC
Worst V (pu)
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
Temp. (deg C)
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
Fleet P/Q (kW/kvar)
Aggregate P
Aggregate Q
1200
1000
800
600
400
0
2
4
6
8
10
Time (min)