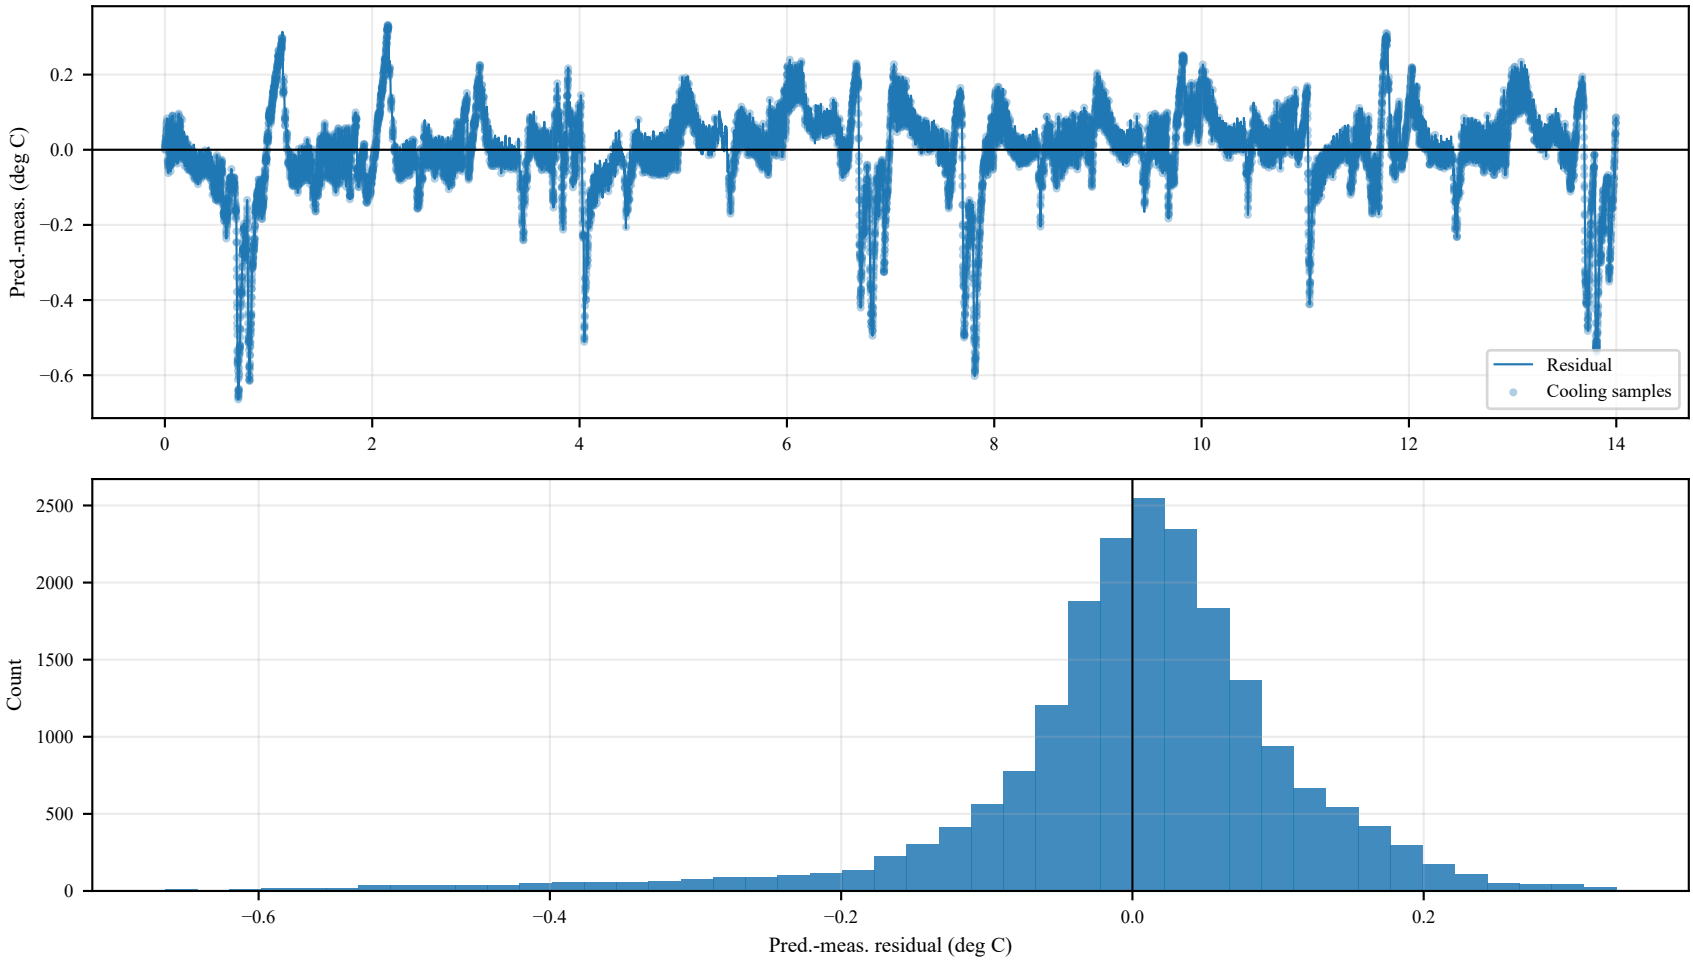

Pred.-meas. (deg C)
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
2
4
6
8
10
12
14
Residual
Cooling samples
Count
2500
2000
1500
1000
500
0
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
Pred.-meas. residual (deg C)