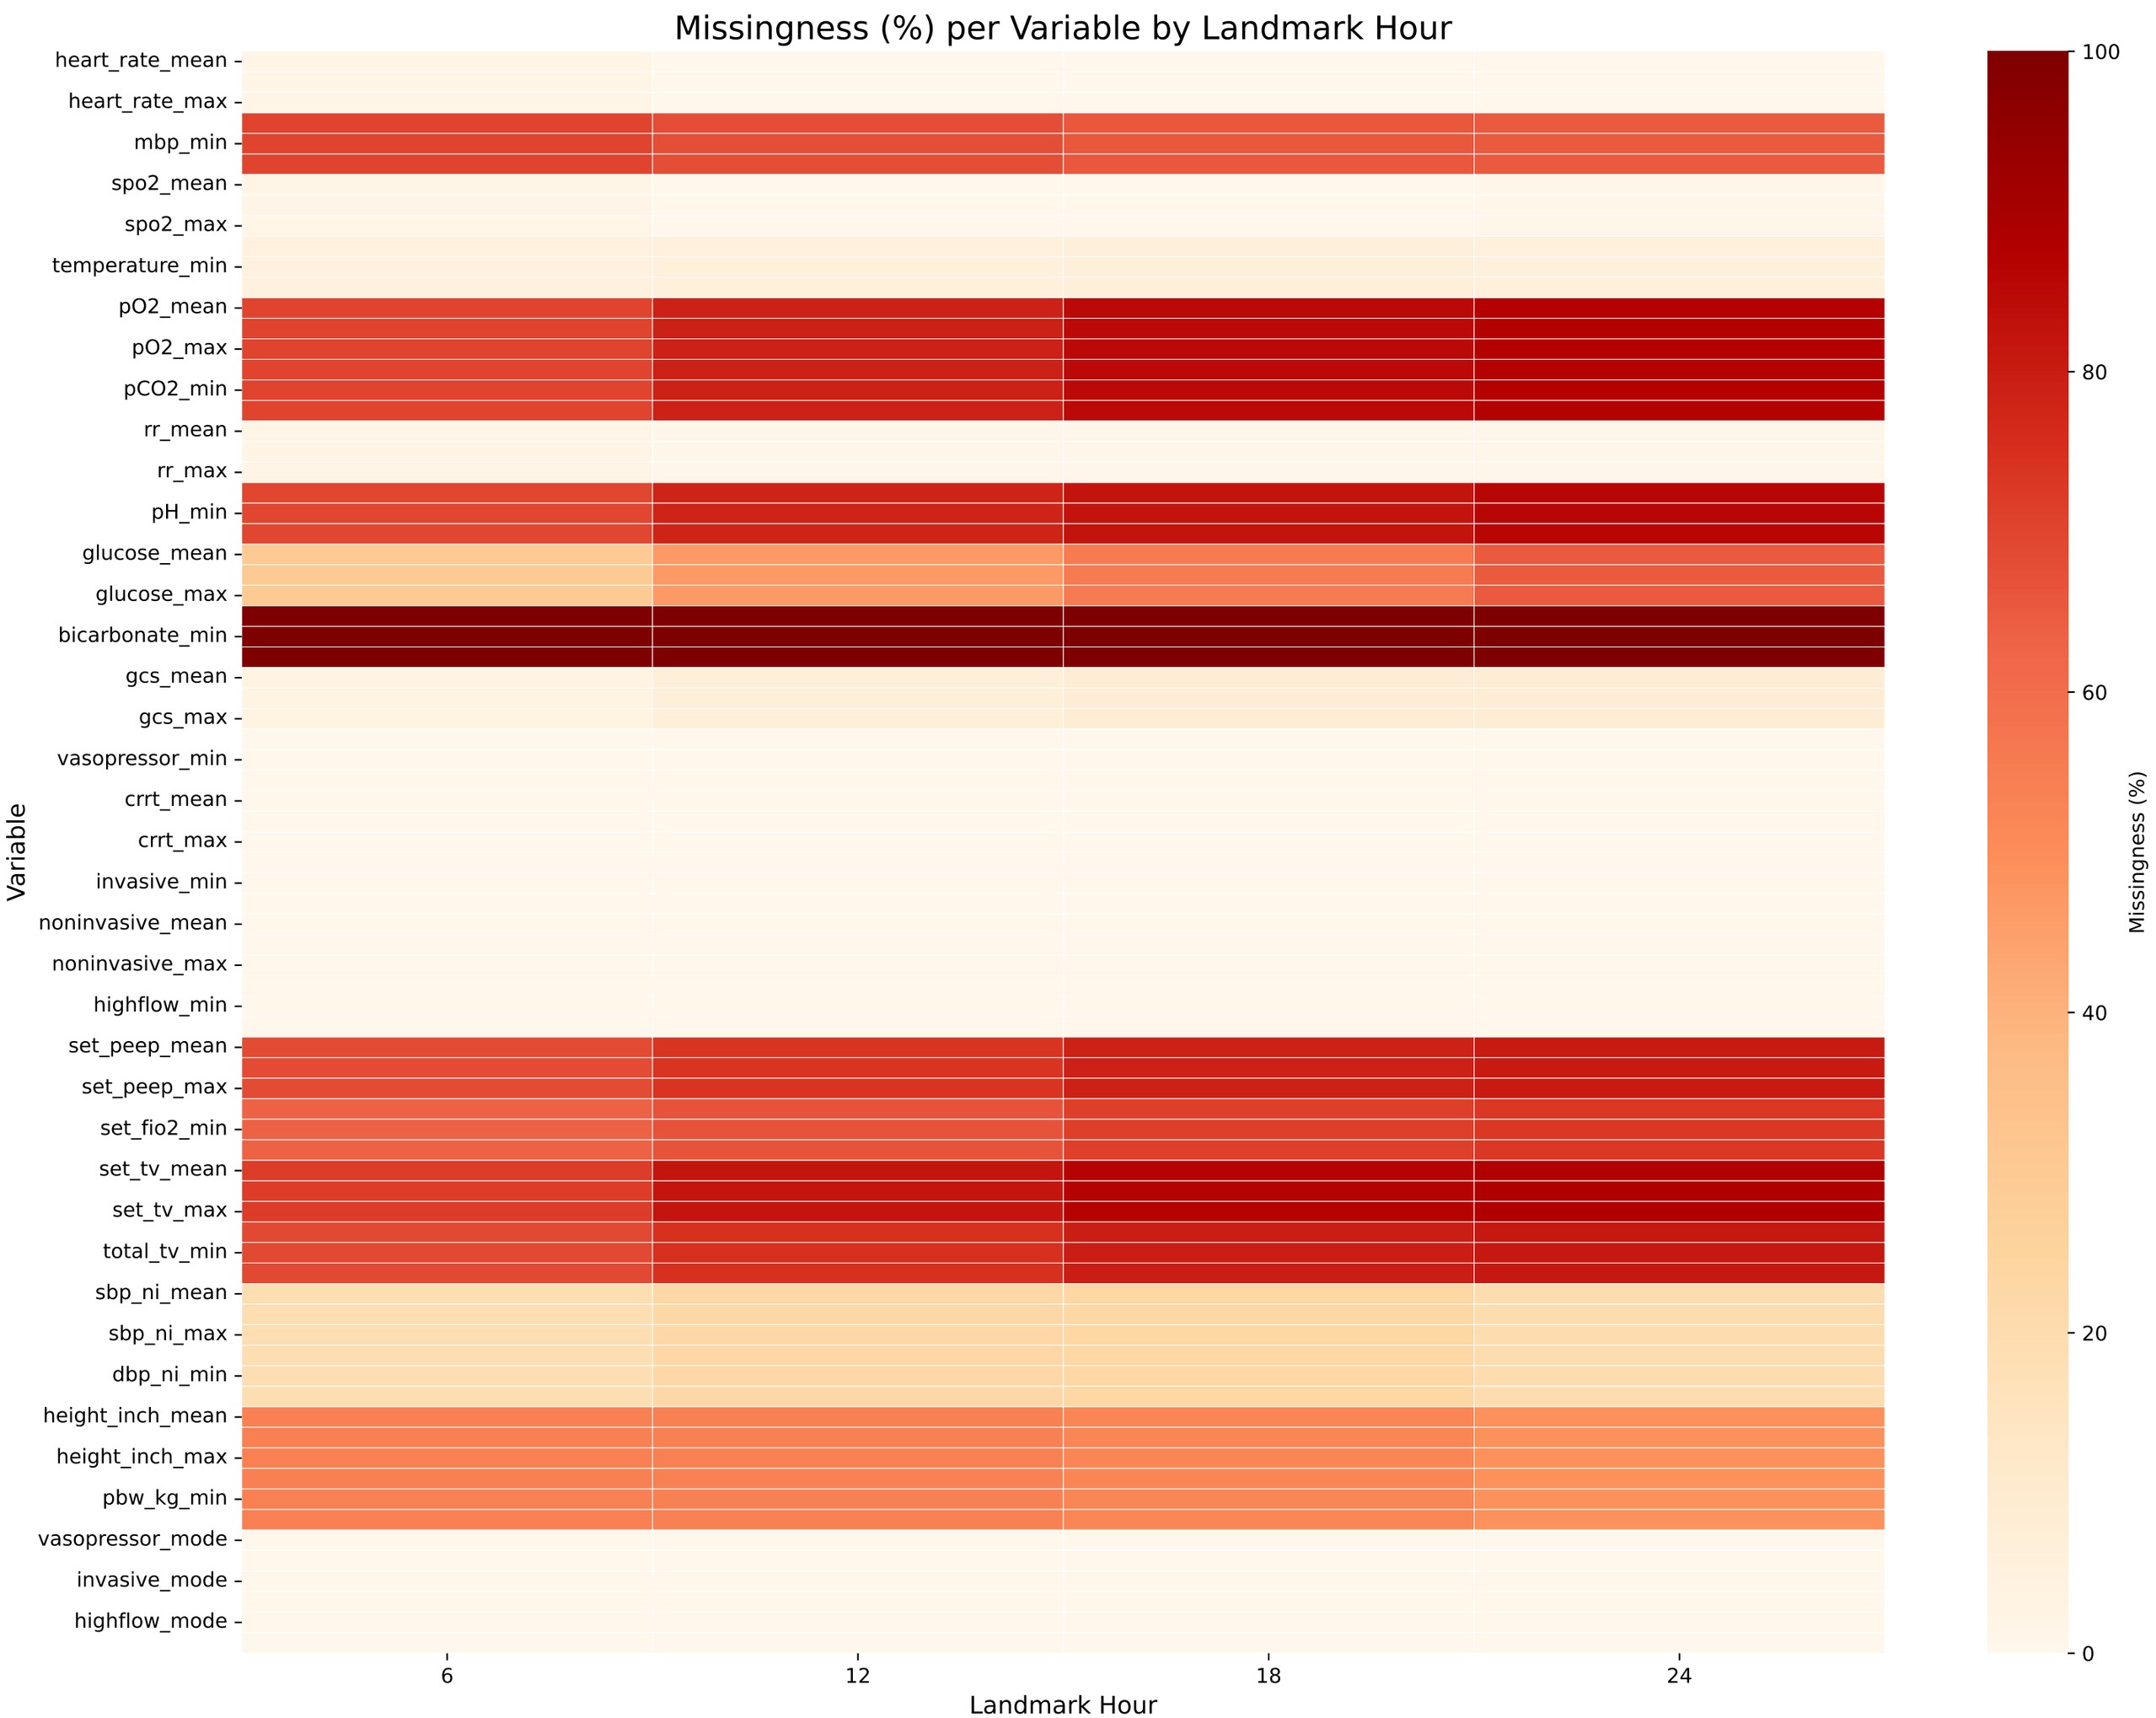
Missingness (%) per Variable by Landmark Hour
heart_rate_mean
heart_rate_max
mbp_min
spo2_mean
spo2_max
temperature_min
pO2_mean
pO2_max
pCO2_min
rr_mean
rr_max
pH_min
glucose_mean
glucose_max
bicarbonate_min
gcs_mean
gcs_max
vasopressor_min
crrt_mean
crrt_max
invasive_min
noninvasive_mean
noninvasive_max
highflow_min
set_peep_mean
set_peep_max
set_fio2_min
set_tv_mean
set_tv_max
total_tv_min
sbp_ni_mean
sbp_ni_max
dbp_ni_min
height_inch_mean
height_inch_max
pbw_kg_min
vasopressor_mode
invasive_mode
highflow_mode
Variable
6
12
18
24
Landmark Hour
100
80
60
40
20
0
Missingness (%)